VÝPIS MATERIÁLU

Specifikace	Množství
Potrubí PE100 (SDR17 PN10), d160 x 9.5 mm	882,00 m
Potrubí PE100 (SDR17 PN10), d90 x 5,4 mm	8,90 m
Potrubí PE100 (SDR17 PN10), d50 x 3.0 mm	8,40 m
Potrubí PE100 (SDR17 PN10), d32 x 2,3 mm	26,00 m
El. koleno 11° - PE100 (SDR17 PN10), d160	16 ks
El. záslepka - PE100 (SDR17 PN10), d90	2 ks
El. záslepka - PE100 (SDR17 PN10), d50	1 ks
El. záslepka - PE100 (SDR17 PN10), d32	4 ks
Navrtávací pas (typ. HOD K506) d160/25 s kulovým kohoutem, zemní soupravou a poklopem	4 ks
T-kus litina 150/80	4 ks
T-kus litina 150/50	2 ks
Lemový nákružek + točivá příruba d160	9 ks
Lemový nákružek + točivá příruba d90	3 ks
Lemový nákružek + točivá příruba d63	1 ks
Šoupata DN 80 – EKO plus Měkkotěsnicí šoupátko, řada 14 (F4), PN 16 - výrobce VAG s.r.o. včetně teleskopické zemní soupravy PATENTplus (1,2-1,8 m) a poklopu RAMBO	5 ks
Šoupata DN 40 – EKO plus Měkkotěsnicí šoupátko, řada 14 (F4), PN 16 - výrobce VAG s.r.o. včetně teleskopické zemní soupravy PATENTplus (1,2-1,8 m) a poklopu RAMBO	1 ks
Automatický odvzdušňovací ventily HAWLE (9822), PN 16, DN50 včetně poklopu RAMBO	1 ks
RP 150/80 - litina	1 ks
Hydrant podzemní HYDRUS-G2 AD, DN 80/1250, PN 16, dvojitý uzávěr, samouzavírací víčko - výrobce VAG s.r.o. včetně poklopu	2 ks
Patní koleno PPL - litina DN 80 - litina	2 ks
Betonové bloky - typ. B1	6 ks
Betonové bloky - typ. B2	2 ks
Betonové bloky - typ. B3	14 ks

▲ BETONOVÉ OPĚRNÉ BLOKY

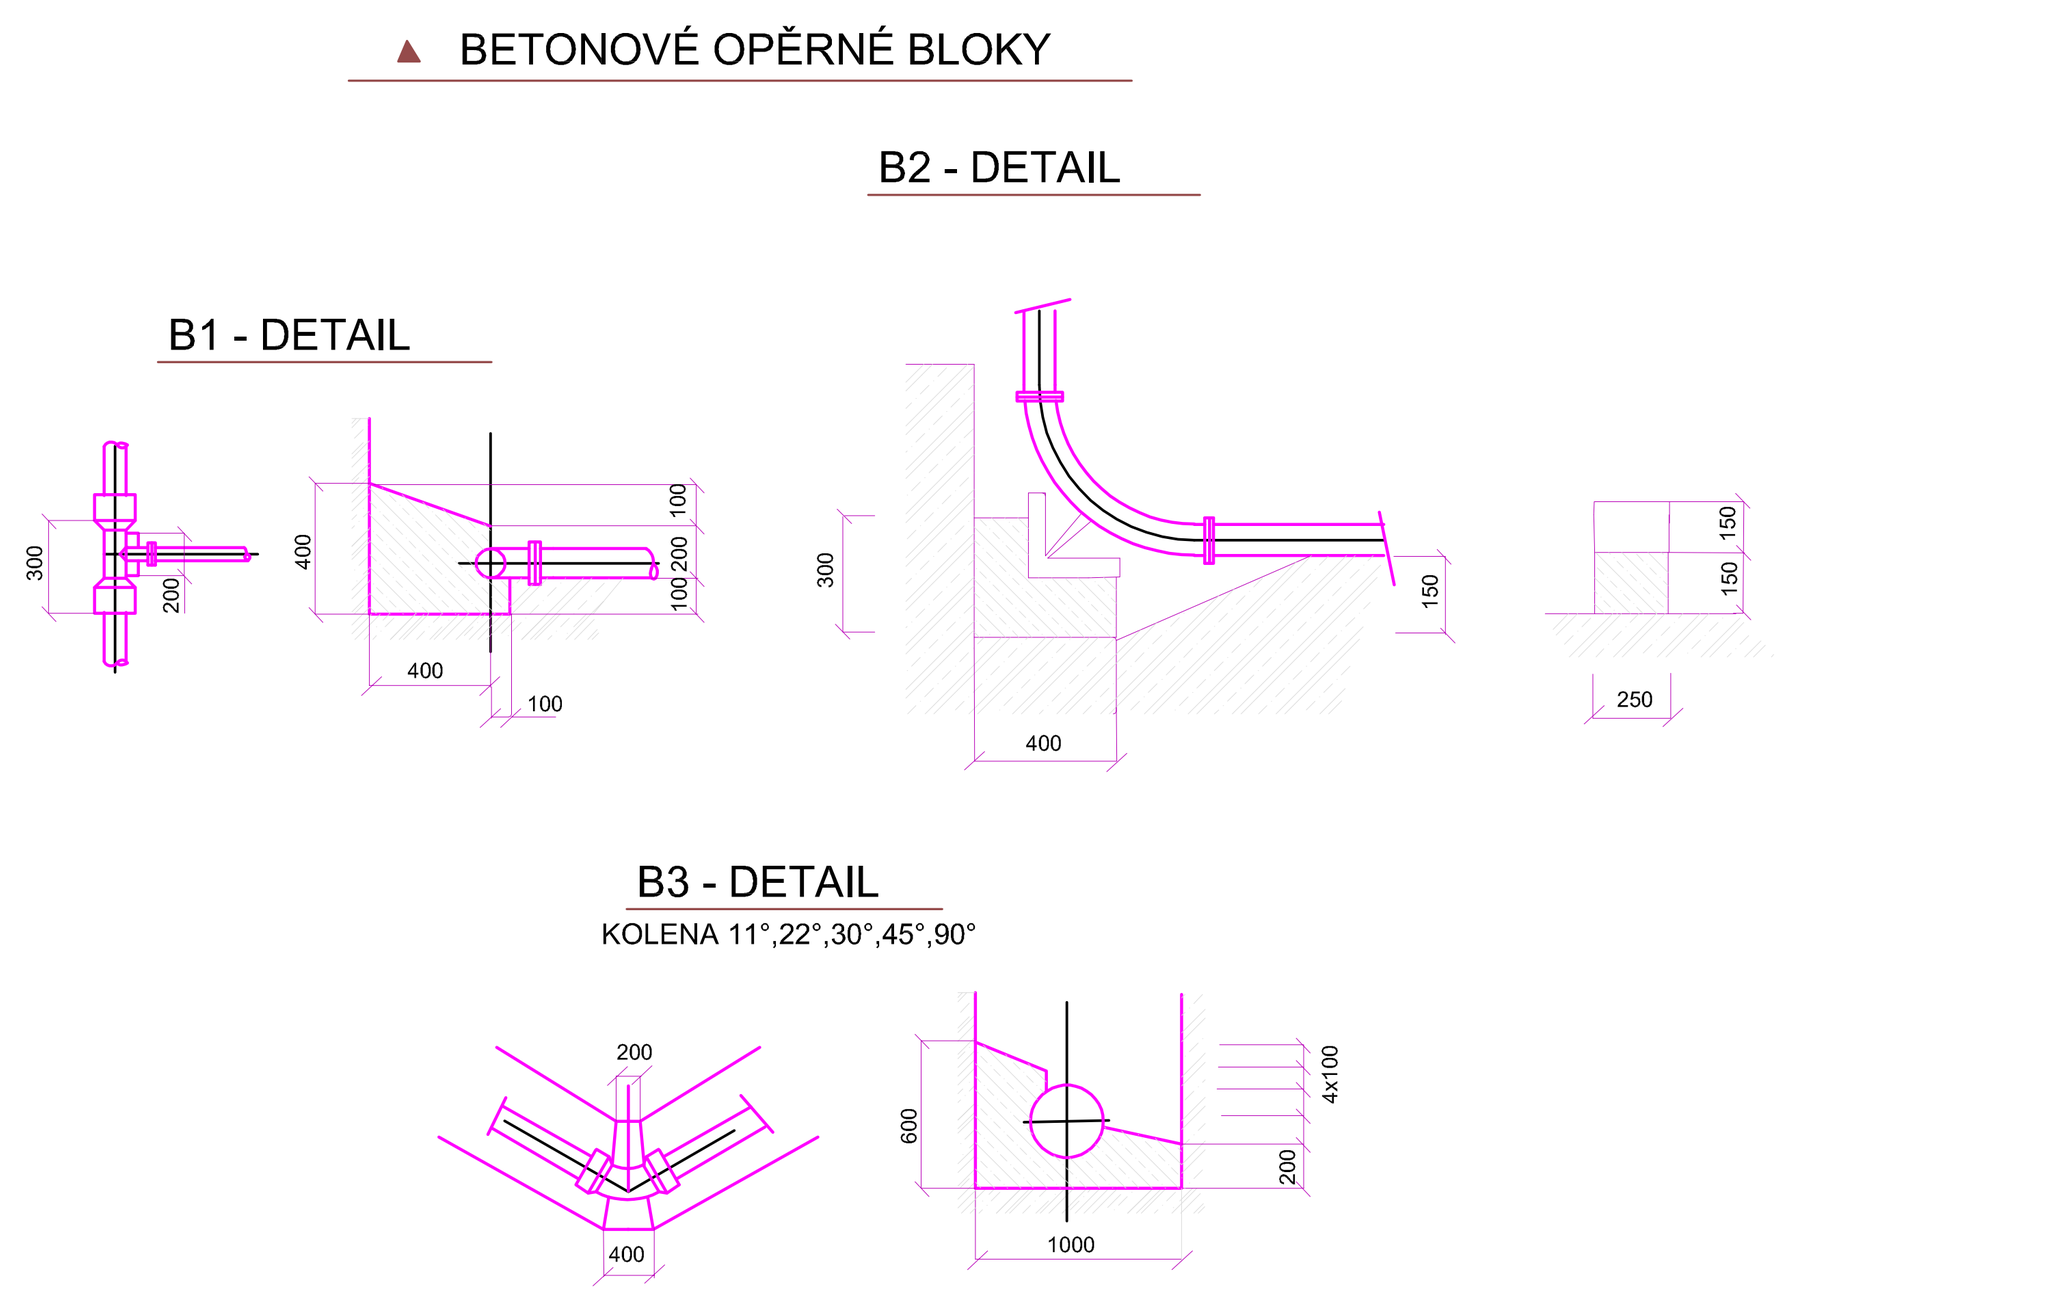

POZNÁMKY:

- Potrubí vodovodních řadů bude spojováno elektrotvarovkami.
- Potrubí včetně přípojek bude opatřeno vytyčovacím vodičem CYKY 4 mm² vyvedeným do poklopu armatur.
- Vodovodní řad je navržen z potrubí PE100 (SDR17 PN10) - d160 x 9.5 mm.
- Přírubové spoje budou provedeny pozink. šrouby.
- Hydranty a šoupátka budou označeny plastovými tabulkami osazenými na oplocení, na zdivu, nebo na samostatné ocelové tabulce.
- Poklopy umístěné v komunikaci budou typu KASI

INDEX

INDEX	DATUM	NAME	KOMENTÁŘE A ZMĚNY / COMMENTS AND CHANGES
02	3.10.2023	Ing. Bešta	Úprava dimenze odboček pro rozvojové části obce Okrouhlá a DET1
01	8.9.2023	Ing. Bešta	Zapracování připomínek CHEVAK

1.NP/GF ±0.00 = 473,60 m n. m.

Výškový systém B.p.v. / Baltic Vertical Datum - After Adjustment

SITUACE/ SITUATION:

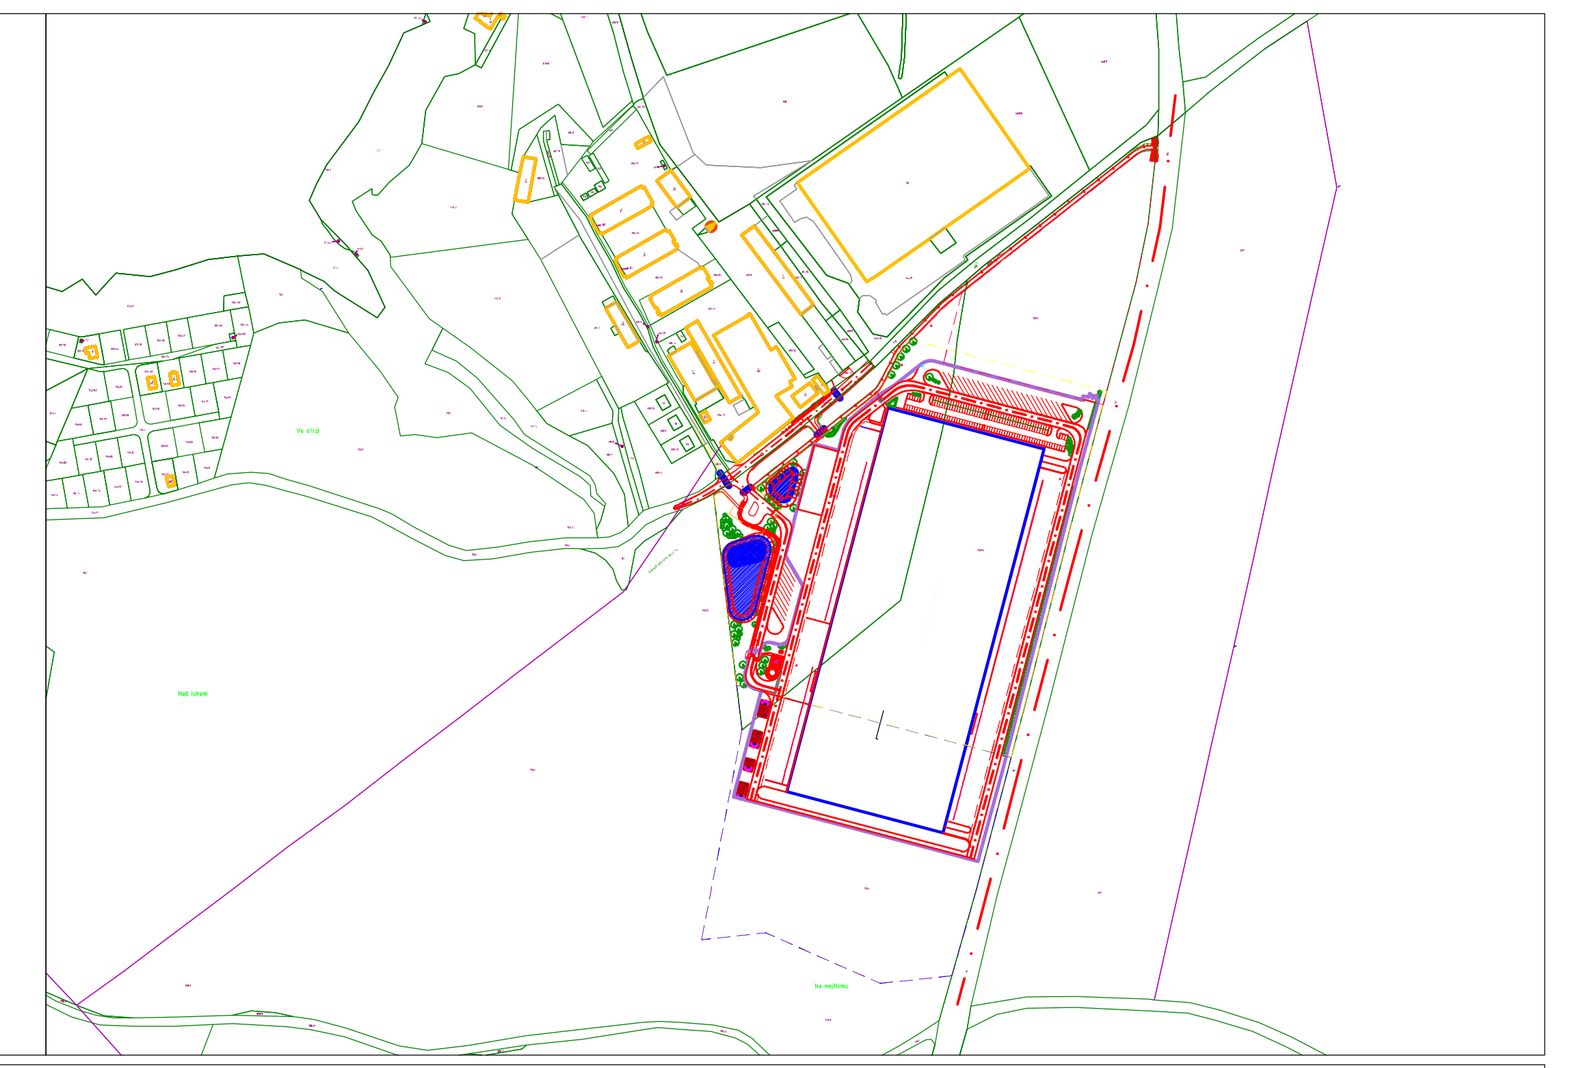

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
EXECUTION DRAWING

GOLDBECK

GOLDBECK Bau s.r.o., Českomoravská 2532/19b, CZ-19000 Praha

INVESTOR CLIENT	Accolade — ACCOLADE CZ 61, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00, Praha 8, IČ:11649160	SCHVÁLIL INVESTOR APPROVED CLIENT	DAT.
		SCHVÁLIL NÁJEMCE APPROVED TENANT	DAT.
PROJEKTANT DESIGN PLANNING	RotaGroup — RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4; PROJEKTANT ČÁSTI: STREICHER	KRESLIL DRAWN Ing. Tomáš Bešta	23.6.2023
		KONTROLOVAL SEEN Ing. Tomáš Bešta	23.6.2023
AKCE PROJECT	Panattoni park Cheb East – Průmyslový park Jesenice – SO 21	AUTORIZOVAL CHECKED	DAT. DD.MM.RRRR
VÝKRES DRAWING	Kladečský plán – IO01		
PROJ. Č. / No PR 0401	PLAN-NR/No.: 5 (PHASE) TB (PLANER) VP (PLANART) 00 (EBENE) 72004 (BL.-NR.); INDEX 02	MĚŘÍTKO / SCALE	1: ------
CAD-MODELL :	PR0401-5-TB-VP-00-72004.dwg	ROZMĚR VÝKRESU DRAWING SIZE	1260x594
PLOTFILE :	PR0401-5-TB-VP-00-72004.pdf		
ODDÍL DLE DSP :	IO 01 – PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	